


- SVIETIDLO AREÁLOVÉHO OSVETLENIA 150W NA OCELOVOM STOŽIARI H=6M
- UZEMNENIE STOŽIAROV OSVETLENIA - PÁS FeZn 30/4

NAP. SÚSTAVA: 3+PE+N, AC, 50Hz, 230/400V, TN-S
 II. napätové pásmo pre str. napätie v zmysle STN 33 0110
 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE: PODĽA STN IEC 61140, STN 33 2000-4-41:2007
 OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO ZÁKL. OCHRANA A.1 - OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
 A.2 - OCHRANA ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTÍM
 OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO PRI PORUČE 411.3.2 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 413.2 - OCHRANA POUŽÍTÍM ZARIADENÍ TRIEDY OCHRANY II.

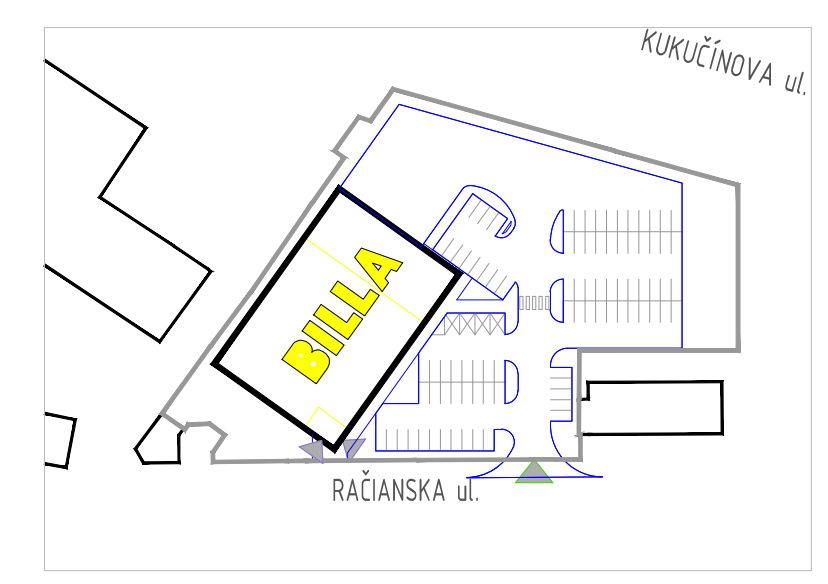

2				
1				
O	27/08/2012	1.expedícia		Ing. HORŇÁK
Číslo revízie	Dátum	Popis zmeny		Vypracoval

VYPRACOVANÝ	PROJEKTOVANÝ	ZODP. RIŠITEĽ	M.P.	PORTIK s.r.l. <small>TRIEŇOVSKÁ ULICA 90, 811 01 BRATISLAVA</small>		
Ing. Horňák	Ing. Horňák	Ing. Horňák	Ing. Pavol Fabian			
STAVEBNÍK	BILLA reality s.r.o., Bajkalská 19/A, P.O.Box 57, 821 06 Bratislava			STUPEN	RPD	PÁRE Ľ
Miesto stavby	Bratislava, k.ú. Nové Mesto, p.č. 11744/11, Račianska ulica			DÁTUM	27/08/2012	
NÁZOV STAVBY	MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA BILLA Račianska ulica, Bratislava			MIERKA	1:250	
OBJEKT	SO.14 - AREÁLOVÉ OSVETLENIE			FORMÁT	10 A4	
ARCH. ČÍSLO	OBSAH VÝKRESU			ZÁK. ČÍSLO	120811	
SITUÁCIA				PROFESIA	ELEKTRO	PIR. Č. EL.01